


SCHEMAT OKABLOWANIA linia zasilania

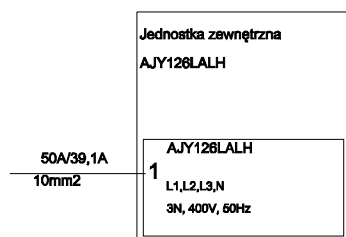

Linia zasilania

J. zewnętrzna
zabezpieczenie/MCA
średnica

J. Wewnętrzna
MCA
średnica

łącznie linia zasilania
zabezpieczenie
MCA
napiecie-Hz

041 ASYA09GACH	L.N	0,22A	2.5mm2	20A 3,38A 230V-50Hz
042 ASYA09GACH	L.N	0,22A	2.5mm2	
044 ASYA09GACH	L.N	0,22A	2.5mm2	
034 ASYA12GACH	L.N	0,24A	2.5mm2	
032 ASYA14GACH	L.N	0,38A	2.5mm2	
031 ASYA09GACH	L.N	0,22A	2.5mm2	
040 ASYA12GACH	L.N	0,24A	2.5mm2	
korytarz ASYA12GACH	L.N	0,24A	2.5mm2	
023 ASYA12GACH	L.N	0,24A	2.5mm2	
022 ASYA18GACH	L.N	0,40A	2.5mm2	
025 ABYA12GATH	L.N	0,30A	2.5mm2	
021 ASYA12GACH	L.N	0,24A	2.5mm2	
028 ASYA12GACH	L.N	0,24A	2.5mm2	

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE mgr inż. Marcin Raniowski Gliwice ul. ONZ 2/5 tel : 510 626 830	Temat: Projekt instalacji klimatyzacji dla Przychodni Specjalistycznej zlokalizowanej przy ul. Niedurnego 50D w Rudzie Śląskiej PARTER- SCHEMAT OKABLOWANIA INSTALACJI CHŁODNICZEJ			Data: 09.2014	
	Obiekt : Budynek Przychodni Specjalistycznej ul. Niedurnego 50D, Ruda Śląska		Inwestor: Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ ul. Niedurnego 50D, Ruda Śląska		Skala: -
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	
	Projektował	mgr inż. Marcin Raniowski		SLK/3499/PWOS/11	Rysunek nr K 08
	Opracował	inż. Beata Łabuś			